


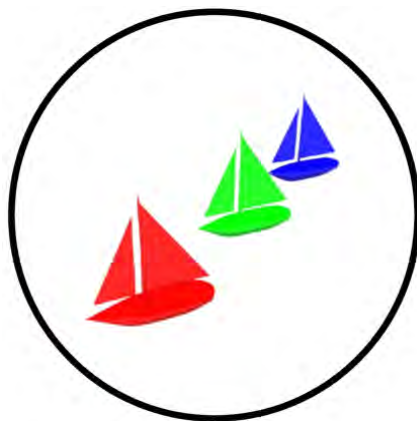


CV. AMAR JAYA MAKMUR

Ship's Electrical System & Maintenance

KONTEN

TENTANG KAMI	01
VISI & MISI	02
TIM KAMI	03
SERVIS KAMI	04
KLIEN KAMI	07
PORTOFOLIO	08
GALERI PEKERJAAN	10
SERTIFIKAT	13
KATALOG	16

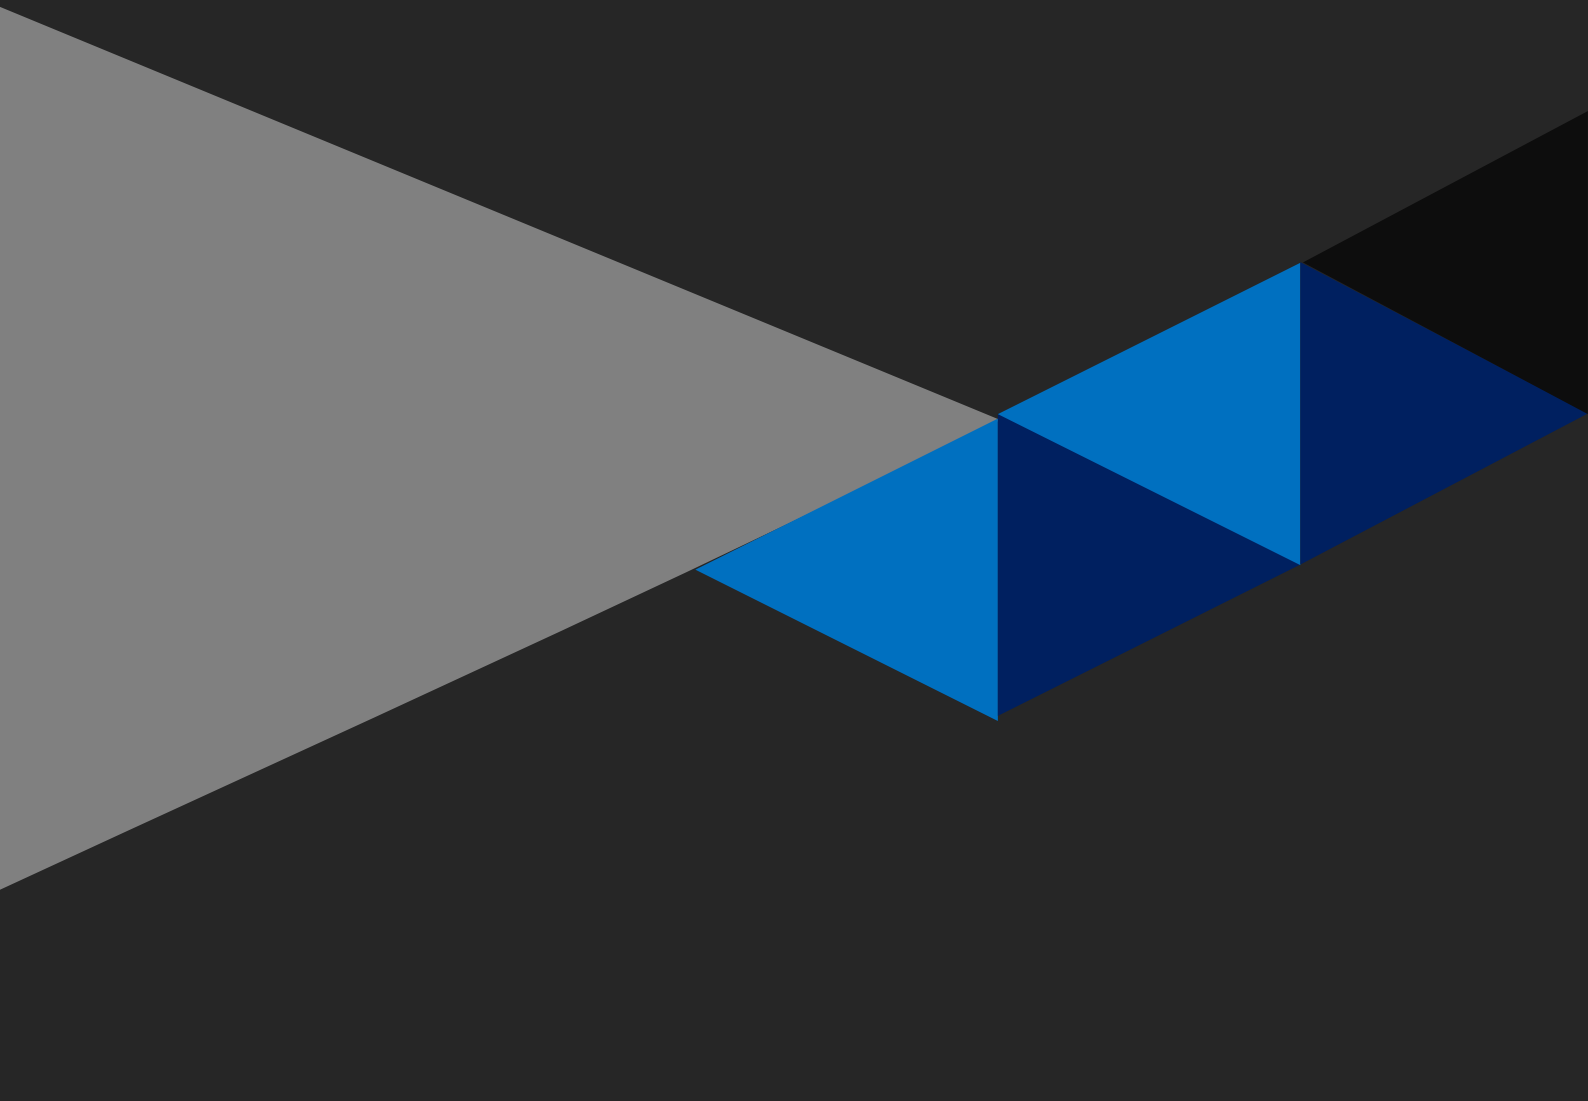

TENTANG KAMI

CV. Amar Jaya Makmur di dirikan pada tanggal 13 januari 2021 di Jakarta. Dan berbasis di Bekasi Jawa Barat.

CV. Amar Jaya Makmur adalah sebuah perusahaan yang bergerak dibidang suplai perlengkapan kapal, pembuatan panel dan system navigasi kapal.

Perusahaan ini di dirikan selain berorientasi pada supply barang dan pembuatan panel kami juga menerima jasa perbaikan dan perawatan alternator, elektrik motor dan instalasi kelistrikan kapal beserta kelengkapannya.

Tekad kami adalah memberikan pelayanan perlengkapan kapal yang sesuai dengan standard dan dengan biaya lebih murah.

VISI

Ikut berperan serta dalam menumbuh kembangkan dunia perkapalan yang semakin lama kemajuannya semakin pesat dan kompetitif.

Secara berkesinambungan berusaha meningkatkan kualitas pelayanan jasa maupun produk yang ditawarkan sesuai dengan persyaratan standard BKI & International class

Mewujudkan perusahaan dengan tata kelola manajemen yang baik dan SDM yang berkualitas

Memberikan layanan prima dan solusi yang bernilai tambah bagi kelancaran proses bisnis klien

MISI

Menjadikan CV. Amar Jaya Makmur sebagai perusahaan yang maju dan berkembang di bidang penyediaan barang dan jasa servis system electrical di kapal

TIM KAMI


Amar Jaya Makmur di pimpin oleh anggota pendiri dengan tim manajemen yang kuat serta berpengalaman di bidangnya. Tim inti terdiri dari individu yang dinamis dengan semangat dan dedikasi tinggi yang berperan dalam mengembangkan status dan profil perusahaan.

Kesuksesan kami yang berkelanjutan tergantung pada setiap karyawan. Karena mengejar keunggulan dan komitmen mereka yang tak kenal lelah terhadap standar tinggi, tim kami telah membantu menerjemahkan tujuan perusahaan ke dalam pencapaian substansial selama ini.



SERVIS KAMI

Kami berkomitmen menawarkan layanan yang andal, efektif, dan cepat tanpa mengabaikan kualitas pekerjaan. Dan di dukung dengan alat yang berstandar nasional maupun internasional dengan tim yang kompeten di bidangnya.



Suplai Perlengkapan Kapal

melayani penyediaan berbagai macam produk alat dan perlengkapan kapal sesuai kebutuhan perusahaan anda

- Kabel Marine



- Lampu Kapal




- Engine Telegraph



- Indikator tanki bbm




-BNWAS/Batt.Telp/FA System



Test Function ACB

Melakukan pemeriksaan fungsi tripping dari ACB, (LTD) (STD) (INST). Support Merk Schneider, Terasaki, ABB, Mitshubishi dan GE



SERVIS KAMI





Meter Testing

Melakukan pengujian alat ukur dengan tingkat akurasi yang tinggi. (V) (A) (Hz) (Kw) (Ω).



Maintenance Panel

Membersihkan segala debu dan kotoran yang mengganggu kinerja rangkaian kelistrikan.



Panel Maker

kami melayani perakitan, pemasangan instalasi kelistrikan pada kapal bersertifikasi class




SERVIS KAMI




Electromotor & Alternator Service

Rewinding, Overhaul dan repair semua jenis motor, Motor AC, Motor DC, Generator, DLL. (Service in Workshop)




Dynamic Balancing

Melakukan pengukuran terhadap massa objek agar dapat menghasilkan komponen mesin yang stabil.



Repair Electrical Ship

Menerima jasa perbaikan system kelistrikan pada kapal



KLIEN KAMI



KLIEN KAMI



PORTFOLIO



PT. SAMUDRA MARINE INDONESIA, CILEGON



MT.GEDE PERTAMINA

- Tes fungsi trip ACB Schneider menggunakan Merlin Gerin Test Kit.
- Tes akurasi alat ukur (V) (A) (Hz) (Kw) (Ω). Menggunakan Omicron CMC 256plus.
- Cleaning main switch board & Emergency board.

APRIL 2021



PT.SAMUDRA MARINE INDONESIA, CILEGON



MT.SERUI PERTAMINA

- Tes fungsi trip ACB Schneider menggunakan Merlin Gerin Test Kit.
- Tes akurasi alat ukur (V) (A) (Hz) (Kw) (Ω). Menggunakan Omicron CMC 256plus.
- Cleaning main switch board & Emergency board.

MARET 2021



PT. CITRA BAHARI SHIPYARD, TEGAL



NEW BUILDING FERRY RORO 200GT & 600GT

- Perakitan panel electric motor
- Instalasi kelistrikan kapal

MARET 2020

PORTFOLIO




PT. DOK BAHARI NUSANTARA, CIREBON



NEW BUILDING FERRY 600GT

- Perakitan panel electric motor
- Instalasi kelistrikan kapal

APRIL 2021

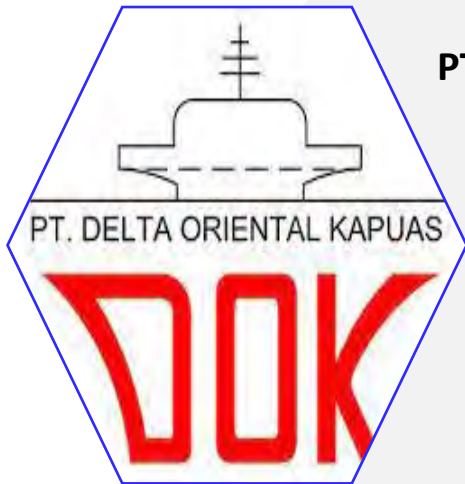

PT. DELTA ORIENTAL KAPUAS, PONTIANAK



SUPPLY MARINE CABLES & RELAY TESTING

- Menyuplai berbagai macam kebutuhan kapal
- Menguji fungsi relay

MARET 2021



PT. SALAM BAHAGIA OFFSHORE, JAKARTA



NEW INSTALLATION FOR EMCY LAMP

- Instalasi kelistrikan pada penerangan darurat

MARET 2020

PORTFOLIO



PT. DOK BAHARI NUSANTARA, CIREBON



NEW BUILDING KM. FBI01, KM. FBI02, KM. FBI03

- Perakitan panel electric MSB dan ESB bersertifikasi Class BKI
- Instalasi kelistrikan kapal

2024



PT. DOK DUASATU NUSANTARA, JAKARTA



NEW BUILDING 29M SCREW TWIN TUG



- Perakitan Panel Electric MSB bersertifikasi Class RINA
- Instalasi Kelistrikan kapal

2024


GALERI PEKERJAAN



GALERI PEKERJAAN

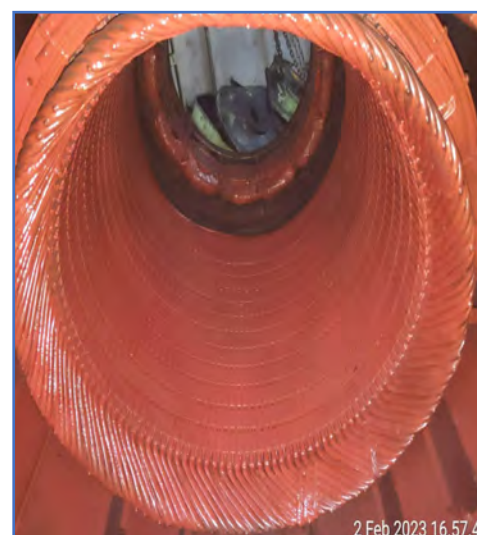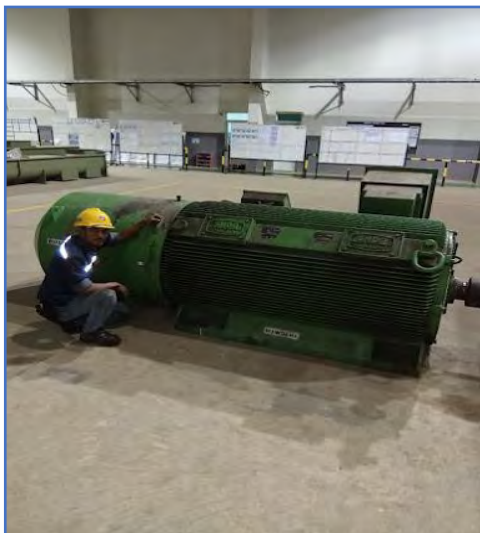

GALERI PEKERJAAN

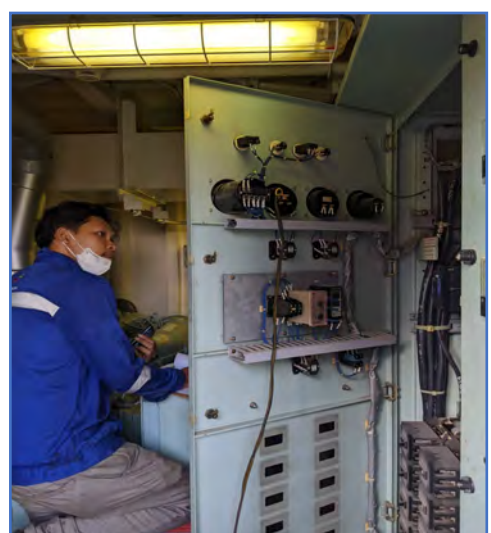

GALERI PEKERJAAN



SERTIFIKAT



TEST CERTIFICATE

No. 24/X3/01/1120/I

RINA file No.: X3/2024/X3/01/1120

Manufacturer or Supplier: CV AMAR JAYA MAKMUR - D'SMART TELAGA MAS BEKASI BLOK I NO.37
HARAPAN BARU, BEKASI UTARA, KOTA BEKASI Bekasi - INDONESIA

Work Order No.: -

Purchaser: CV AMAR JAYA MAKMUR - D'SMART TELAGA MAS BEKASI BLOK I NO.37
HARAPAN BARU, BEKASI UTARA, KOTA BEKASI Bekasi - INDONESIA

Order No.: - Intended for: New Building
RI106155 - H 33-TB13

THIS IS TO CERTIFY that the items, particulars of which are given below, have been tested and found to be in compliance with the requirements of RINA Rules for the Classification of Ships.

Description of material:

Main and emergency switchboards

- Power (kW): 48; Description: Main Switchboard
Serial Number: AJM/2024/III/007

(Quantity: 1)

Inspection and test carried out:

- The calibration status and adequacy of the test measurements devices used have been satisfactorily verified.
- All remarks on the approval letter which are relevant to the tested product have been satisfactorily verified(PUEL/11479)
- Verification of compliance with approved drawings(PUEL/11479)
- Visual examination
- Verification of earth continuity
- High voltage test
- Insulation resistance measurement

Notes:

Markings:	2024/X3/01/1120	32 236		Testing date: 11Oct2024
-----------	-----------------	-----------	--	-------------------------

Issued at: Jakarta

on: 20Oct2024



This is an electronically signed document and does not require a handwritten signature.

Amirul Hidayat

RINA Services S.p.A.

SERTIFIKAT



BIRO KLASIFIKASI INDONESIA SERTIFIKAT PERSETUJUAN PROSES PEMBUATAN *Approval Certificate for Manufacturing Process*

☐ ACS ☒ Non ACS

No. 00XXX/24.TP01114

No. Persetujuan : 00066MP24
Approval no.

Tanggal persetujuan : 01 Agustus 2024
Date of approval

Dengan ini dinyatakan bahwa proses pembuatan pada
This is to certify that the manufacturing process of

CV. AMAR JAYA MAKMUR

Jl. Duta Bulevard Barat Blok LA No. 18 Bekasi

telah disetujui sesuai dengan persyaratan Peraturan dan/atau Standard yang tercantum dibawah ini
has been approved in accordance with the requirements of the Rules and/or Standards mentioned below

untuk membuat produk berikut :
to manufacture the following products

Papan Penghubung *Switchboard*

Standard persetujuan : Rules for Approval of Manufacturers and Service Suppliers (Pt.1, Vol.XI)
Approval standards Rules for Electrical Installations (Pt.1, Vol.IV)

Sertifikat ini berlaku hingga tanggal yang ditetapkan di bawah dengan syarat pemeriksaan periodik
This certificate remains valid until the date set below provided that periodical surveillances

dilakukan tepat waktu dan setiap perubahan pada lingkup persetujuan diberitahukan ke BKI.
are carried out on time and any changes to the scope of approval notified to BKI.

Sertifikat ini berlaku sampai dengan : **31 Juli 2029**
This certificate is valid until

Jakarta, 07 Agustus 2024

a.n. Direktur Operasi
SVP Operasi Bisnis Klasifikasi
o.b. Operation Director
SVP of Classification Business Operation

ARIEF NURTJAHJO
NUP: 42996-KI

Catatan : Sertifikat ini terdiri dari 3 halaman
Note This certificate is consist of 3 pages

Jika Peraturai atau Standard yang digunakan dalam proses persetujuan mengalami penarikan pada saat sertifikat ini masih berlaku, maka produk yang dilakukan persetujuan yang
sebelum dapat dipakai dikapal dimana Peraturai atau Standard tersebut berlaku.
Should the specified Rules or Standards be amended during the validity of this certificate, the product is to be reapproved prior to being placed on board vessels to which the amended Rules or Standards apply.

SERTIFIKAT

CV. AMAR JAYA MAKMUR

No. Sertifikat Persetujuan : 00XXX.24.TP01114
No of Approval Certificate

Lembar Pengukuhan Endorsement Sheet

Harus dikukuhkan oleh Surveyor BKI
To be endorsed by BKI Surveyor

Pemeriksaan periodik (31 Juli 2026 s/d 31 Juli 2027)
Periodical surveillance (31 July 2026 until 31 July 2027)

No. Laporan :
Report no.

Tanggal :
Date

Surveyor :

Catatan : Sertifikat akan ditangguhkan secara otomatis jika tidak dikukuhkan dalam rentang waktu yang telah ditetapkan diatas.
Note The certificate will be automatically suspended if not endorsed within the specified time period above.

SERTIFIKAT



Lampiran
Annex to
Sertifikat Persetujuan Proses Pembuatan
Manufacturing Process Approval Certificate

No. Sertifikat Persetujuan : **00XXX.24.TP01114**
No of Approval Certificate

No. Persetujuan : **00066 MP24**
Approval No.

Deskripsi Produk

Product Description

Switchboards (Main Switchboard, Emergency Switchboard, etc.) for Marine Application.

Kondisi Persetujuan

Condition of Approval

1. This approval is granted for low-voltage switchboard with operating of up to 1000 V AC resp. 1500 V DC.
2. Individual product certification is required

Dokumentasi Persetujuan

Approval Documentation

1. BKI Approval Document No. 2441010196.
2. BKI Assessment Report No. 01114-TP/C1/2024.

Penandaan Produk

Marking of Product

The following items are to be clearly marked on the switchboard panel name plate or other suitable places.

1. Manufacturer's Name
2. Intended for
3. Serial Number
4. Switchboard Data (total rated power of generator connected, ampere, voltage, frequency)
5. Production Year
6. BKI's Identification Marks and Stamp

Pemeriksaan Periodik

Periodical Surveillance

For retention of the approval, a BKI Surveyor shall conduct periodical surveillance to verify that approved documentation, quality system, etc. of the manufacturing works are maintained satisfactorily.

The main scope of the periodical surveillance will normally include:

- Verification of the manufacturer's production and quality system with regard to ensure continued consistent production of the products at the manufacturer's premises.
- Review of the approval documentation and that this is still used as basis for the production
- Review of possible changes to the properties of the product
- Verification of the product marking.

SERTIFIKAT



BIRO KLASIFIKASI INDONESIA

SERTIFIKAT UJI

Test Certificate

No : 01115-C1.S/TP/2024-1
No

Tanggal : 01 Agustus 2024
Date

Dengan ini dinyatakan bahwa, atas permintaan pemohon, Surveyor BKI telah menyaksikan pengujian dan pemeriksaan dari produk dibawah ini dan dinyatakan memenuhi Peraturan dan/atau Standard dibawah ini.
This is to certify that, at the request of applicant, BKI Surveyor has witnessed the testing and examined the product(s) described below and found to comply with requirements of Rules and/or Standards mentioned below.

Pabrik pembuat : CV. Amar Jaya Makmur
Manufacturer

Pemohon : CV. Amar Jaya Makmur
Applicant

Produk : Main Switchboard
Product

No. sertifikat persetujuan : -
No. of approval certificate

No. persetujuan gambar : 2409010200
Approval no. of drawing

Pembeli : PT. Dok Bahari Nusantara
Purchaser

Digunakan untuk : KM. FBI 01
Intended for

Lokasi pemeriksaan : Bekasi
Place of inspection

Tanggal pemeriksaan : 10 Juli 2024
Date of inspection

Peraturan/standard inspeksi produk :
Rules/standard for product inspection

Rules for Electrical Installations (Pt.1 , Vol.IV)

Deskripsi produk :
Product description

Tipe : Low Voltage
Kapasitas / daya : 2 x 80 kW
Tahun pembuatan : 2024
Dimensi : 1650 x 550 x 1500

Pemeriksaan dan pengujian :
Inspection and testing

Visual inspection, megger test, function test, safety device test, high voltage test.

Material dan komponen berikut dari produk diatas telah diperiksa :
The following materials and components of the above product were inspected

Nil Certificate no. : -

SERTIFIKAT

No. Sertifikat : 01115-C1.S/TP/2024-1
Certificate no.

Pemeriksaan berikut harus dilakukan pada produk setelah selesai pemasangan di atas kapal :
The following inspections are to be carried out to the product upon completion of installation on board

Nil

Tanda identifikasi pada produk : 01115TP24
Identification marks on the component



Keterangan : Nil
Remarks

Kepala Cabang Utama Klas Tg. Priok
Head of Tg. Priok class main branch

MUHAMMAD IDI
TANJUNG PRIOK KLAS
NRP. 45297-KI

SERTIFIKAT



BIRO KLASIFIKASI INDONESIA

SERTIFIKAT UJI

Test Certificate

No : 01115-C1.S/TP/2024-2
No

Tanggal : 01 Agustus 2024
Date

Dengan ini dinyatakan bahwa, atas permintaan pemohon, Surveyor BKI telah menyaksikan pengujian dan pemeriksaan dari produk dibawah ini dan dinyatakan memenuhi Peraturan dan/atau Standard dibawah ini.
This is to certify that, at the request of applicant, BKI Surveyor has witnessed the testing and examined the product(s) described below and found to comply with requirements of Rules and/or Standards mentioned below.

Pabrik pembuat : CV. Amar Jaya Makmur
Manufacturer

Pemohon : CV. Amar Jaya Makmur
Applicant

Produk : Emergency Switchboard
Product

No. sertifikat persetujuan : -
No. of approval certificate

No. persetujuan gambar : 2409010200
Approval no. of drawing

Pembeli : PT. Dok Bahari Nusantara
Purchaser

Digunakan untuk : KM. FBI 01
Intended for

Lokasi pemeriksaan : Bekasi
Place of inspection

Tanggal pemeriksaan : 10 Juli 2024
Date of inspection

Peraturan/standard inspeksi produk :
Rules/standard for product inspection

Rules for Electrical Installations (Pt.1 , Vol.IV)

Deskripsi produk :
Product description

Tipe : Low Voltage
Kapasitas / daya : 15 kW
Tahun pembuatan : 2024
Dimensi : 700 x 546 x 1500

Pemeriksaan dan pengujian :
Inspection and testing

Visual inspection, megger test, function test, safety device test, high voltage test.

Material dan komponen berikut dari produk diatas telah diperiksa :
The following materials and components of the above product were inspected

Nil Certificate no. : -

SERTIFIKAT

No. Sertifikat : 01115-C1.S/TP/2024-2
Certificate no.

Pemeriksaan berikut harus dilakukan pada produk setelah selesai pemasangan di atas kapal :
The following inspections are to be carried out to the product upon completion of installation on board

Nil

Tanda identifikasi pada produk : 01115TP24 2
Identification marks on the component

Keterangan : Nil
Remarks



Ys
Kepala Cabang Utama Klas Tg. Priok
Head of Tg. Priok class main branch

MUHAMMAD IDI
TANJUNG PRIOK 452875 KI
NUP. 452875 KI

SERTIFIKAT



BIRO KLASIFIKASI INDONESIA

SERTIFIKAT UJI

Test Certificate

No : 01115-C1.S/TP/2024-3
No

Tanggal : 01 Agustus 2024
Date

Dengan ini dinyatakan bahwa, atas permintaan pemohon, Surveyor BKI telah menyaksikan pengujian dan pemeriksaan dari produk dibawah ini dan dinyatakan memenuhi Peraturan dan/atau Standard dibawah ini.
This is to certify that, at the request of applicant, BKI Surveyor has witnessed the testing and examined the product(s) described below and found to comply with requirements of Rules and/or Standards mentioned below.

Pabrik pembuat : CV. Amar Jaya Makmur
Manufacturer

Pemohon : CV. Amar Jaya Makmur
Applicant

Produk : Main Switchboard
Product

No. sertifikat persetujuan : -
No. of approval certificate

No. persetujuan gambar : 2409010200
Approval no. of drawing

Pembeli : PT. Dok Bahari Nusantara
Purchaser

Digunakan untuk : KM. FBI 02
Intended for

Lokasi pemeriksaan : Bekasi
Place of inspection

Tanggal pemeriksaan : 10 Juli 2024
Date of inspection

Peraturan/standard inspeksi produk :
Rules/standard for product inspection

Rules for Electrical Installations (Pt.1 , Vol.IV)

Deskripsi produk :
Product description

Tipe : Low Voltage
Kapasitas / daya : 2 x 68 kW
Tahun pembuatan : 2024
Dimensi : 1650 x 550 x 1500

Pemeriksaan dan pengujian :
Inspection and testing

Visual inspection, megger test, function test, safety device test, high voltage test.

Material dan komponen berikut dari produk diatas telah diperiksa :
The following materials and components of the above product were inspected

Nil Certificate no. : -

SERTIFIKAT

No. Sertifikat : 01115-C1.S/TP/2024-3
Certificate no.

Pemeriksaan berikut harus dilakukan pada produk setelah selesai pemasangan di atas kapal :
The following inspections are to be carried out to the product upon completion of installation on board

Nil

Tanda identifikasi pada produk : 01115TP24 
Identification marks on the component

Keterangan : Nil
Remarks

42

Kepala Cabang Utama Klas Tg. Priok
Head of Tg. Priok class main branch
MUHAMMAD IDI
TANJUNGPRIOK
NUP 45297-KI

SERTIFIKAT



BIRO KLASIFIKASI INDONESIA

SERTIFIKAT UJI

Test Certificate

No : 01115-C1.S/TP/2024-4
No

Tanggal : 01 Agustus 2024
Date

Dengan ini dinyatakan bahwa, atas permintaan pemohon, Surveyor BKI telah menyaksikan pengujian dan pemeriksaan dari produk dibawah ini dan dinyatakan memenuhi Peraturan dan/atau Standard dibawah ini.
This is to certify that, at the request of applicant, BKI Surveyor has witnessed the testing and examined the product(s) described below and found to comply with requirements of Rules and/or Standards mentioned below.

Pabrik pembuat : CV. Amar Jaya Makmur
Manufacturer

Pemohon : CV. Amar Jaya Makmur
Applicant

Produk : Emergency Switchboard
Product

No. sertifikat persetujuan : -
No. of approval certificate

No. persetujuan gambar : 2409010200
Approval no. of drawing

Pembeli : PT. Dok Bahari Nusantara
Purchaser

Digunakan untuk : KM. FBI 02
Intended for

Lokasi pemeriksaan : Bekasi
Place of inspection

Tanggal pemeriksaan : 10 Juli 2024
Date of inspection

Peraturan/standard inspeksi produk :
Rules/standard for product inspection

Rules for Electrical Installations (Pt.1 , Vol.IV)

Deskripsi produk :
Product description

Tipe : Low Voltage
Kapasitas / daya : 15 kW
Tahun pembuatan : 2024
Dimensi : 700 x 546 x 1500

Pemeriksaan dan pengujian :
Inspection and testing

Visual inspection, megger test, function test, safety device test, high voltage test.

Material dan komponen berikut dari produk diatas telah diperiksa :
The following materials and components of the above product were inspected

Nil Certificate no. : -

SERTIFIKAT

No. Sertifikat : 01115-C1.S/TP/2024-4
Certificate no.

Pemeriksaan berikut harus dilakukan pada produk setelah selesai pemasangan di atas kapal :
The following inspections are to be carried out to the product upon completion of installation on board

Nil

Tanda identifikasi pada produk : 01115TP24
Identification marks on the component



Keterangan : Nil
Remarks

Kepala Cabang Utama Klas Tg. Priok
Head of Tg. Priok class main branch

YB


MUHAMMAD IDI
NUP : 45297-KI
TANJUNG PRIOK KLAS

SERTIFIKAT



BIRO KLASIFIKASI INDONESIA

SERTIFIKAT UJI

Test Certificate

No : 01115-C1.S/TP/2024-5
No

Tanggal : 01 Agustus 2024
Date

Dengan ini dinyatakan bahwa, atas permintaan pemohon, Surveyor BKI telah menyaksikan pengujian dan pemeriksaan dari produk dibawah ini dan dinyatakan memenuhi Peraturan dan/atau Standard dibawah ini.
This is to certify that, at the request of applicant, BKI Surveyor has witnessed the testing and examined the product(s) described below and found to comply with requirements of Rules and/or Standards mentioned below.

Pabrik pembuat : CV. Amar Jaya Makmur
Manufacturer

Pemohon : CV. Amar Jaya Makmur
Applicant

Produk : Main Switchboard
Product

No. sertifikat persetujuan : -
No. of approval certificate

No. persetujuan gambar : 2409010200
Approval no. of drawing

Pembeli : PT. Dok Bahari Nusantara
Purchaser

Digunakan untuk : KM. FBI 03
Intended for

Lokasi pemeriksaan : Bekasi
Place of inspection

Tanggal pemeriksaan : 10 Juli 2024
Date of inspection

Peraturan/standard inspeksi produk :
Rules/standard for product inspection

Rules for Electrical Installations (Pt.1 , Vol.IV)

Deskripsi produk :
Product description

Tipe : Low Voltage
Kapasitas / daya : 2 x 68 kW
Tahun pembuatan : 2024
Dimensi : 1650 x 550 x 1500

Pemeriksaan dan pengujian :
Inspection and testing

Visual inspection, megger test, function test, safety device test, high voltage test.

Material dan komponen berikut dari produk diatas telah diperiksa :
The following materials and components of the above product were inspected

Nil Certificate no. : -

SERTIFIKAT

No. Sertifikat : 01115-C1.S/TP/2024-5
Certificate no.

Pemeriksaan berikut harus dilakukan pada produk setelah selesai pemasangan di atas kapal :
The following inspections are to be carried out to the product upon completion of installation on board

Nil

Tanda identifikasi pada produk : 01115TP24
Identification marks on the component



Keterangan : Nil
Remarks

Kepala Cabang Utama Klas Tg. Priok
Head of Tg. Priok class main branch

48


MUHAMMAD IDI
NUP : 45297-KI
TANJUNG PRIOK KLAS

SERTIFIKAT



BIRO KLASIFIKASI INDONESIA

SERTIFIKAT UJI

Test Certificate

No : 01115-C1.S/TP/2024-6
No

Tanggal : 01 Agustus 2024
Date

Dengan ini dinyatakan bahwa, atas permintaan pemohon, Surveyor BKI telah menyaksikan pengujian dan pemeriksaan dari produk dibawah ini dan dinyatakan memenuhi Peraturan dan/atau Standard dibawah ini.
This is to certify that, at the request of applicant, BKI Surveyor has witnessed the testing and examined the product(s) described below and found to comply with requirements of Rules and/or Standards mentioned below.

Pabrik pembuat : CV. Amar Jaya Makmur
Manufacturer

Pemohon : CV. Amar Jaya Makmur
Applicant

Produk : Emergency Switchboard
Product

No. sertifikat persetujuan : -
No. of approval certificate

No. persetujuan gambar : 2409010200
Approval no. of drawing

Pembeli : PT. Dok Bahari Nusantara
Purchaser

Digunakan untuk : KM. FBI 03
Intended for

Lokasi pemeriksaan : Bekasi
Place of inspection

Tanggal pemeriksaan : 10 Juli 2024
Date of inspection

Peraturan/standard inspeksi produk :
Rules/standard for product inspection

Rules for Electrical Installations (Pt.1 , Vol.IV)

Deskripsi produk :
Product description

Tipe : Low Voltage
Kapasitas / daya : 15 kW
Tahun pembuatan : 2024
Dimensi : 700 x 546 x 1500

Pemeriksaan dan pengujian :
Inspection and testing

Visual inspection, megger test, function test, safety device test, high voltage test.

Material dan komponen berikut dari produk diatas telah diperiksa :
The following materials and components of the above product were inspected

Nil Certificate no. : -

SERTIFIKAT

No. Sertifikat : 01115-C1.S/TP/2024-6
Certificate no.

Pemeriksaan berikut harus dilakukan pada produk setelah selesai pemasangan di atas kapal :
The following inspections are to be carried out to the product upon completion of installation on board

Nil

Tanda identifikasi pada produk : 01115TP24
Identification marks on the component



Keterangan : Nil
Remarks

Kepala Cabang Utama Klas Tg. Priok
Head of Tg. Priok class main branch

MUHAMMAD IDI
TANJUNG PRIOK KLAS
NUP. 45297-KL

SERTIFIKAT



Certificate No. 83401/ENBPAP
Date: July 5, 2022



Issuing Office:
Jl. Arteri Tol Cibitung No. 1, Cibitung Bekasi 17520, Indonesia
Phone/Facs: +62 21 88321178/021 88321166
Email: cs.cbt@sucofindo.co.id

CERTIFICATE OF CALIBRATION


CLIENT	: CV. AMAR JAYA MAKMUR
ADDRESS	: D'SMART TELAGA MAS BEKASI BLOK I NO. 37 HARAPAN BARU, BEKASI UTARA, KOTA BEKASI
NAME OF EQUIPMENT	: RELAY TESTER
SERIAL NO. / CODE	: -
TYPE / MODEL	: DY - 101
MANUFACTURER	: DYE / CHINA

The Attachment available is an integral part of this certificate.

This calibration result (s) related to the sample (s) submitted only and the certificate cannot be reproduced in any way, except in full context and with the prior approval in writing from Sucofindo Laboratory.

This Certificate/report is issued under our General Terms and Conditions, copy of which is available upon request or may be accessed at www.sucofindo.co.id

Sub Dept. Calibration


Husen Muhajir

38010522000943



4180275

SCI-2007A

SERTIFIKAT

Certificate No. 83400/ENBPAP
Date: July 5, 2022



Issuing Office:
Jl. Arteri Tol Cibitung No. 1, Cibitung Bekasi 17520, Indonesia
Phone/Fax: +62 21 88321176/021 88321166
Email: cs.cbt@sucofindo.co.id

CERTIFICATE OF CALIBRATION

CLIENT	: CV. AMAR JAYA MAKMUR
ADDRESS	: D'SMART TELAGA MAS BEKASI BLOK. I NO. 37 HARAPAN BARU, BEKASI UTARA, KOTA BEKASI
NAME OF EQUIPMENT	: RESISTANCE TESTER
SERIAL NO. / CODE	: -
TYPE / MODEL	: DY - 935
MANUFACTURER	: DYE / CHINA

The Attachment available is an integral part of this certificate.

This calibration result (s) related to the sample (s) submitted only and the certificate cannot be reproduced in any way, except in full context and with the prior approval in writing from Sucofindo Laboratory.

This Certificate/report is issued under our General Terms and Conditions, copy of which is available upon request or may be accessed at www.sucofindo.co.id

Sub Dept. Calibration

Husen Muhajir

38010522000943



4180274

SCI-2007A

SERTIFIKAT

**MODERN AUTOMATION & ENGINEERING PTE LTD**

NO 238, WOODLANDS INDUSTRIAL PARK E5, WOODLANDS BIZ HUB, SINGAPORE 757301

Tel : 65-64516313 (5 Lines) Fax : 65-64515501


E-mail : maepl@singnet.com.sg Website : www.modernautomation.com.sg


DATE : 09 FEBRUARY 2023

THIS IS TO CONFIRM THAT THE UNDERNOTED COMPANY IS AN
AUTHORIZED REPRESENTATIVE COMPANY:-

CV. AMAR JAYA MAKMUR
PERUM TELAGA MAS, RUKO
D'SMART BLOK 1 NO.37
BEKASI – JAWA BARAT 17123
TEL : 0819-0860-4202
EMAIL : SALES@MODERNAUTOMATION.COM.SG

VALID UNTIL: 31.12.2023**EE WEN, SALES MANAGER****MODERN AUTOMATION
& ENGINEERING PTE LTD**

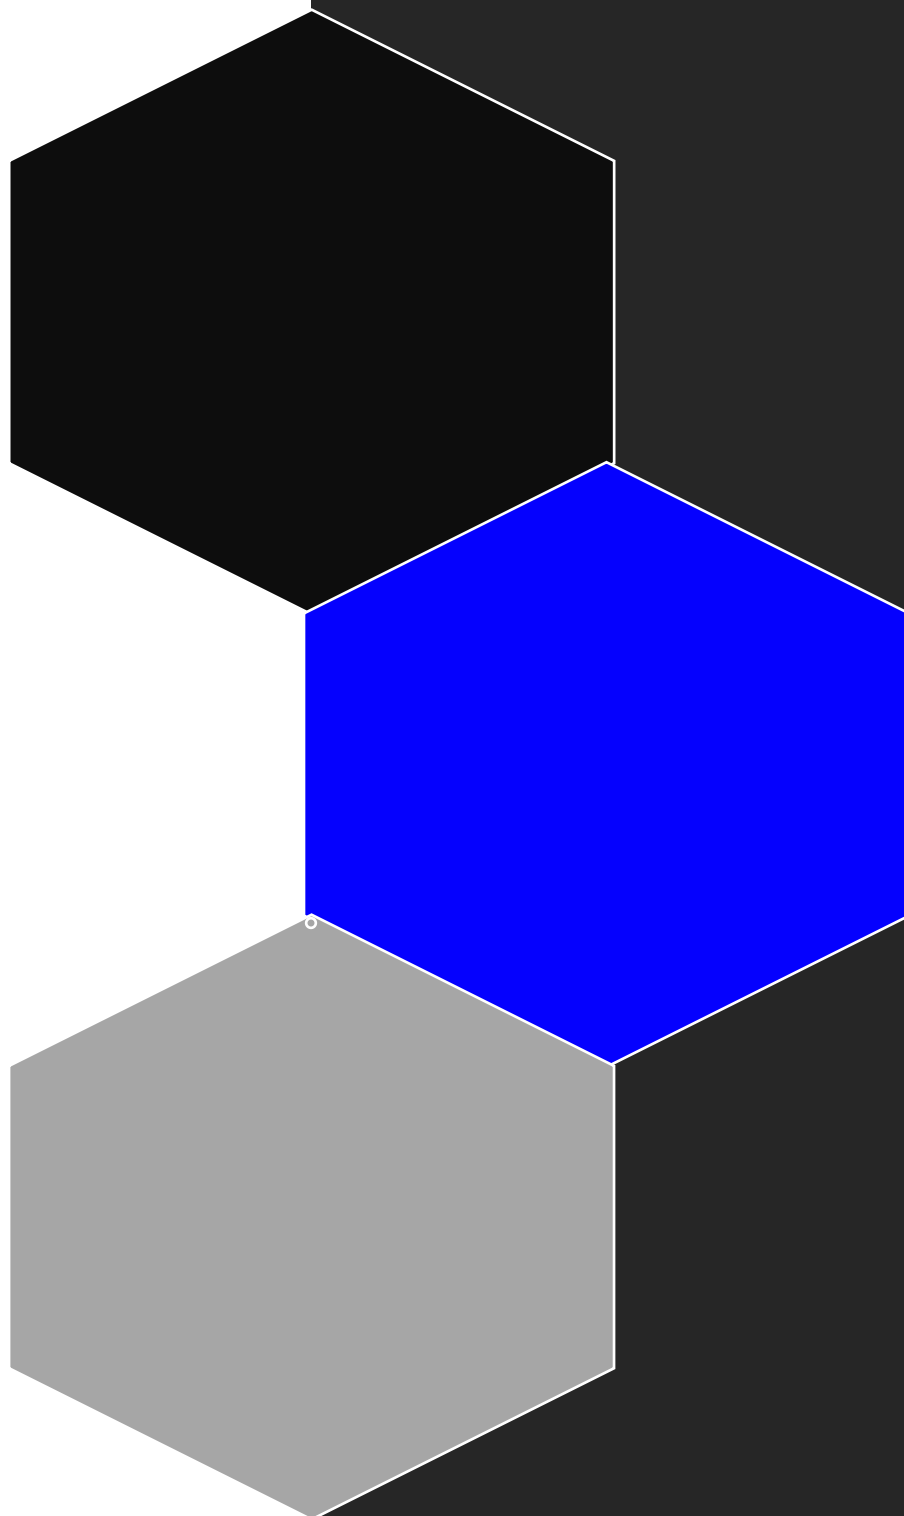

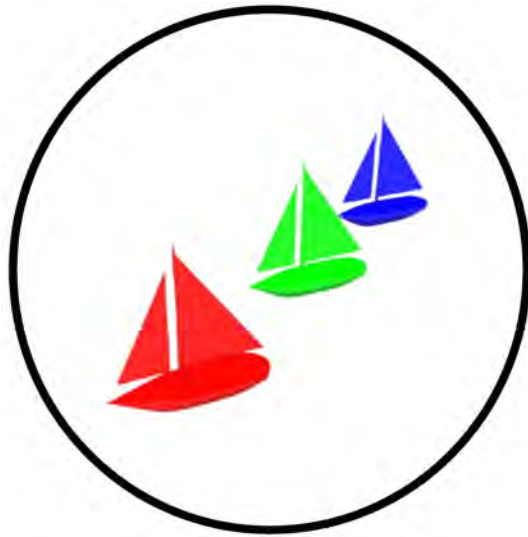

0819-0860-4202



sales@amarjayamakmur.com



Amarjayamakmur



Amarjayamakmur



www.amarjayamakmur.com



JL. Duta Bulevard Barat Blok LA No.18
Bekasi